浄化槽保守点検記録票

点検年月日	平成　年　月　日　曜日			（社　名）
点検時間	AM・PM　時　分～　時　分			
天　候		気　温	℃	
設置者	様			
設置場所	市			
メーカー型式名	（合併・単独）	処理対象人員▷	実用使用人員▷	
処理方法	①嫌気濾床接触ばっ気方式　②担体流動生物濾過方式　③分離接触ばっ気方式　④分離ばっ気　⑤その他			

《槽内水の状態》

沈澱分離槽・きょう雑物除去槽 嫌気濾床槽（第1室）
スカム生成状況▷ 無・少・多
堆積汚泥状況▷ 無・少・多
臭　気▷ 無・微・強
外　観▷ 良・不良
透視度▷（　cm）
異物の流入状況▷ 無・有（　）

沈澱分離槽 嫌気濾床槽（第2室）
スカム生成状況▷ 無・少・多
堆積汚泥状況▷ 無・少・多
臭　気▷ 無・微・強
外　観▷ 良・不良
透視度▷（　cm）

接触ばっ気槽・担体流動生物濾過槽	
ばっ気状況▷ 良・不良	透視度▷（　cm）
発泡状況▷ 無・少・多	PH▷（　）
生物膜▷ 良・不良	薬剤混入の可能性▷ 無・有
逆洗▷ 要・不要・自動	ばっ気量の調整▷要・未実施・実施
水温▷（　℃）	循環水の状況▷ 良・不良
ばっ気槽第2室▷ 良・不良	溶存酸素量（DO）▷（　mg/ℓ） 適正範囲　合併1.0mg/ℓ以上 単独0.3mg/ℓ以上
生物膜▷ 良・不良	

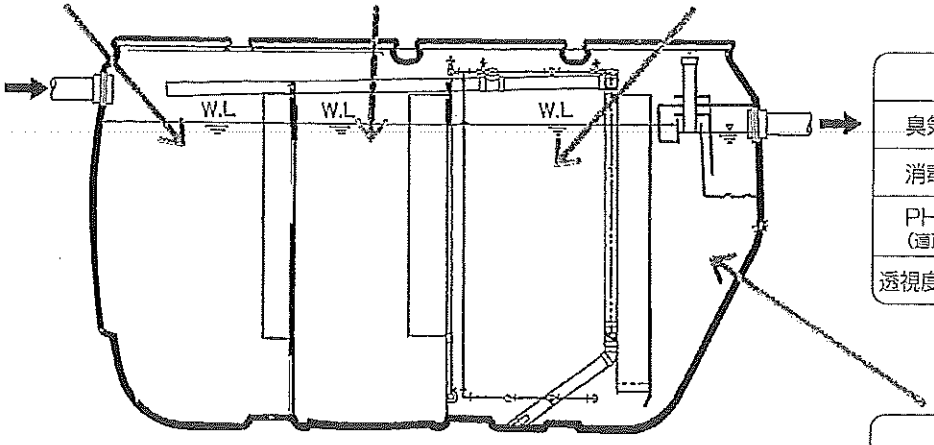

放流水質	
臭気▷（無・微・強）	外観▷（良・不良）
消毒剤の補給▷不要・要（　g）	
PH▷（　） （適正範囲　5.8～8.6）	亜硝酸▷＋＋・＋・－
透視度▷（　cm）	残留塩素▷（　）

ポンプ・ブロワ	
メーカー▷	品番▷
音・振動・熱▷良・不良	作動状況▷良・不良
逆洗▷要・不要・自動（　分/回）（　回/日）	
エアーフィルター▷洗浄・交換	
ベルト▷良・交換（　）	
オイル注油▷不要・要	

沈澱槽	
処理水の越流状況	▷良・不良
スカム生成状況	▷無・少・多
堆積汚泥生成状況	▷無・少・多
汚泥移送状況	▷良・不良

点検結果及び連絡事項

前回点検は、　年　月　日です。
前回清掃は、　年　月　日です。

□ 放流水や浄化槽は、おおむね良好な状態です。
□ 次回点検までに修理・改善が必要です。
（　）
□ 次回点検までに清掃（汚泥汲取）が必要です。
（連絡をいただいたら清掃の手配をします。　）

（特記事項）

※この点検記録票及びお客様の個人情報は、目的以外に利用致しません。

係員が保守点検を本票の通り実施しておりますので、疑問の点がございましたら係員が御説明申しあげます。

点検確認	保守点検実施者
㊞	管理士番号　第　号 ㊞